



中华人民共和国国家标准

GB/T 30202.3—2013

脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第3部分：耐磨强度、耐压强度

Test method for granular coal-based activated carbon for desulfurization and denitration process—Part 3: Abrasive resistance and compression strength

2013-12-31 发布

2014-10-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

GB/T 30202《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法》分为以下 5 个部分：

- 第 1 部分：堆积密度；
- 第 2 部分：粒度；
- 第 3 部分：耐磨强度、耐压强度；
- 第 4 部分：脱硫值；
- 第 5 部分：脱硝率。

本部分为 GB/T 30202 的第 3 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由中国兵器工业集团公司提出并归口。

本部分起草单位：山西新华化工有限责任公司。

本部分主要起草人：迟广秀、雷雪清、张旭、李怀珠、庞惠生、李若梅、倪萍、杨静。

脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法

第3部分：耐磨强度、耐压强度

1 范围

GB/T 30202 的本部分规定了脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭(以下简称活性焦)耐磨、耐压强度的测定原理、测定步骤和结果计算等内容。

本部分适用于活性焦耐磨强度和耐压强度的测定。

2 测定原理

2.1 耐磨强度

在一定条件下,将试料置于仪器内经受一定的机械磨损,取出试料进行筛分,筛上部分试料质量占总试料质量的百分数为耐磨强度。

2.2 耐压强度

将活性焦置于耐压强度测定仪上施力,记录活性焦被压碎瞬间的受力值,计算规定数量活性焦的平均受力值为耐压强度。

3 仪器和设备

3.1 耐磨强度测定仪,转鼓转数 (50 ± 2) r/min,内径 200 mm,有效长度 70 mm,在内壁有对称分布的挡板两块,挡板高 30 mm、厚 3 mm~4 mm、长 70 mm。

3.2 耐压强度测定仪,上、下夹具应分别符合图 1、图 2 的规定,压柱直径 $6.1^{+0.05}_{-0.06}$ mm,压力表量程 0~10 kN,测试速度 100 mm/min~120 mm/min。

单位为毫米

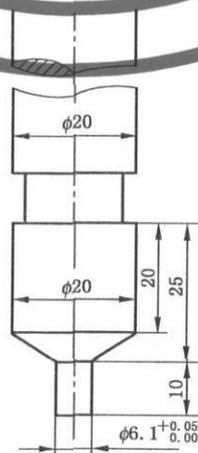


图 1 上夹具(压柱)示意图

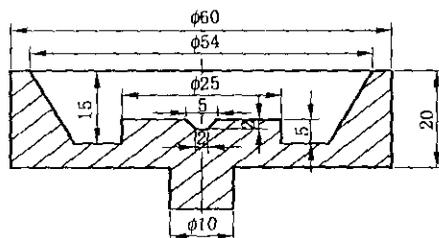


图2 下夹具示意图

3.3 振筛机,转速 280 r/min~320 r/min,往返行程 25 mm,本试验不使用拍击功能。

3.4 天平,分度值 0.1 g。

3.5 试验筛, $\phi 200 \times 50-1.4/0.71$ 。

4 试样及其制备

将样品缩分至约 200 g,置于 $150 \text{ }^\circ\text{C} \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ 的电热恒温干燥箱中,干燥 2 h,取出放入干燥器中冷却备用。

5 测定步骤

5.1 耐磨强度

5.1.1 用测定该产品粒度时使用的最小孔径(最下层)之筛层在振筛机上对试样进行筛分。

5.1.2 称取 50 g(精确至 0.1 g)经过筛分的试料,然后装入强度测定仪的转鼓内,紧闭鼓盖,开启仪器,运转 $20 \text{ min} \pm 0.1 \text{ min}$ 。

5.1.3 打开鼓盖,将试料移至振筛机上,用上述筛层进行第二次筛分,筛分时间为 $180 \text{ s} \pm 3 \text{ s}$ 。收集保留在筛层上的试料并称其质量。

5.2 耐压强度

5.2.1 随机抽取表面光滑、规则和长径比不小于 1 的 20 粒试料。

5.2.2 调节耐压强度仪的零点。

5.2.3 将试料沿圆柱轴向方向放置于下夹具 V 型槽内,开启耐压强度测定仪,记录试料压碎瞬间的压力值,压力值大于 50 daN 时以 50 daN 计。

5.2.4 将剩余试料重复 5.2.2~5.2.3 步骤进行测定。

6 结果计算

6.1 耐磨强度结果计算

耐磨强度以质量分数 w 计,结果以 % 表示,按式(1)计算:

$$w = \frac{m}{m_1} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

m_1 ——试验后保留在筛层上试料质量的数值,单位为克(g);

m_2 ——试验前试料质量的数值,单位为克(g)。

6.2 耐压强度结果计算

耐压强度以 F 计,数值以十牛(daN)表示,按式(2)计算:

$$F = \frac{\sum F_i}{20} \dots\dots\dots (2)$$

式中:

$\sum F_i$ ——20次测定值之和,单位为十牛(daN)。

7 精密度

7.1 耐磨强度

7.1.1 每个样品做两份试料的平行测定,结果以算术平均值表示,计算结果精确至千分位。

7.1.2 两次平行测定结果的差值应不大于2.0%。

7.2 耐压强度

结果以20次测定结果的算术平均值表示,计算结果精确至整数位。

8 试验报告

试验报告应包括以下几个方面的内容:

- a) 试样编号;
- b) 采用标准;
- c) 采用方法;
- d) 试验项目;
- e) 试验结果;
- f) 试验人员;
- g) 试验日期。

中华人民共和国
国家标准
脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法
第3部分：耐磨强度、耐压强度
GB/T 30202.3—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销


*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字
2014年4月第一版 2014年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-48735 定价 14.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

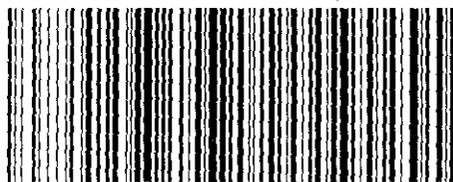

GB/T 30202.3—2013